

Kopfdaten COP

Projekt

Firma Datum

Steuerung Bearbeiter

Haltest./Zug. Material

Termin KW Stck

Fabrikdaten

Logo Baujahr

Tragf./Pers. Umbaujahr

CE-Nummer Fabrik-Nr.

Hersteller Umbau-Nr.



EN-Norm & IP

EN 81-20 EN 81-70 EN 81-72 EN 81-73


EN 81-71(0) EN 81-71(1) EN 81-71(2) IP 54

Bauart

Art des Tableaus

Befestigung

Achtung! Bitte gehen Sie grundsätzlich von einer benötigten Komponententiefe von 50 mm aus!

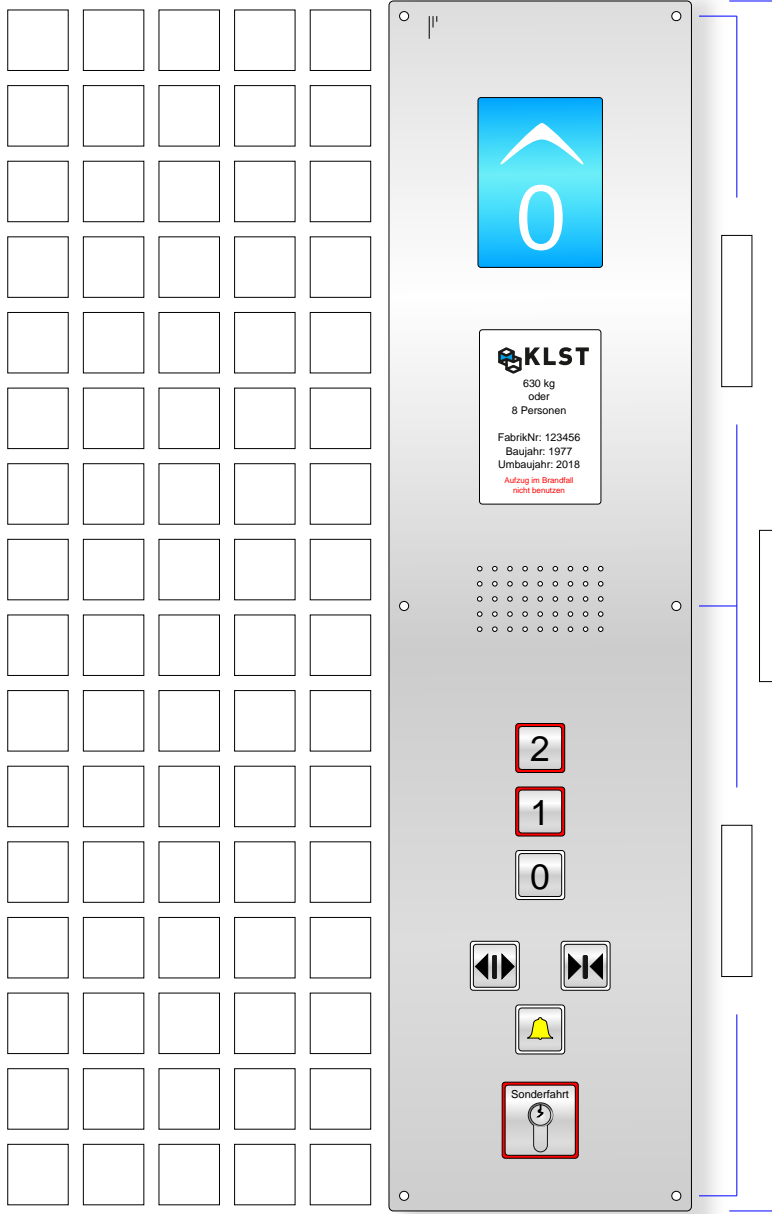

Achtung! Es ist grundsätzlich sinnvoll, die Höhe des zum Einsatz

kommenden Tableaus (Unterkante Tableau OKFF) anzugeben.

Notlicht & TVE

Art des Notlichts

Standanzeige

Typ

Ausrichtung

Größe

Programmierung

Farbe

Sondertexte

Überlast Evakuierung Brandfall

Außer Betrieb Vorzug Sonderfahrt

sonstiges

Notrufpiktogramme

Warten / Sprechen

Notrufsystem

Typ

Installation

Sprechstelle MR-Kabine

Installation

Sprachmodul / Gong

Installation

Piktogramme Ø 50 mm

Brandfallsymbol (EN 81-73)

Nichtrauchersymbol

Drücker / Anschluss

Typ

Anschluss

Quittierung

Symbole

Tür auf Tür zu Alarm Brailleschrift

Akustisch Schutzrosel. Haupthalt Ladentaster

Ventilator Haupthalbez.

Schlüsselschalter / Funktionen

Sonderfahrt Vorzug Freigabe Anzahl verschlüsselter Etagen

Feuerwehr Trenntüre Kippschalter verschiedene Schließungen

Transponder / Funktionen

Sonderfahrt Vorzug Innenruf Freigabe Anzahl verschlüsselter Etagen

Transpondertyp

Beschriftungsschilder